




ORDENANÇA D'AIGÜES GRISES PROCÉS PARTICIPATIU



Barcelona, 9 de maig de 2024

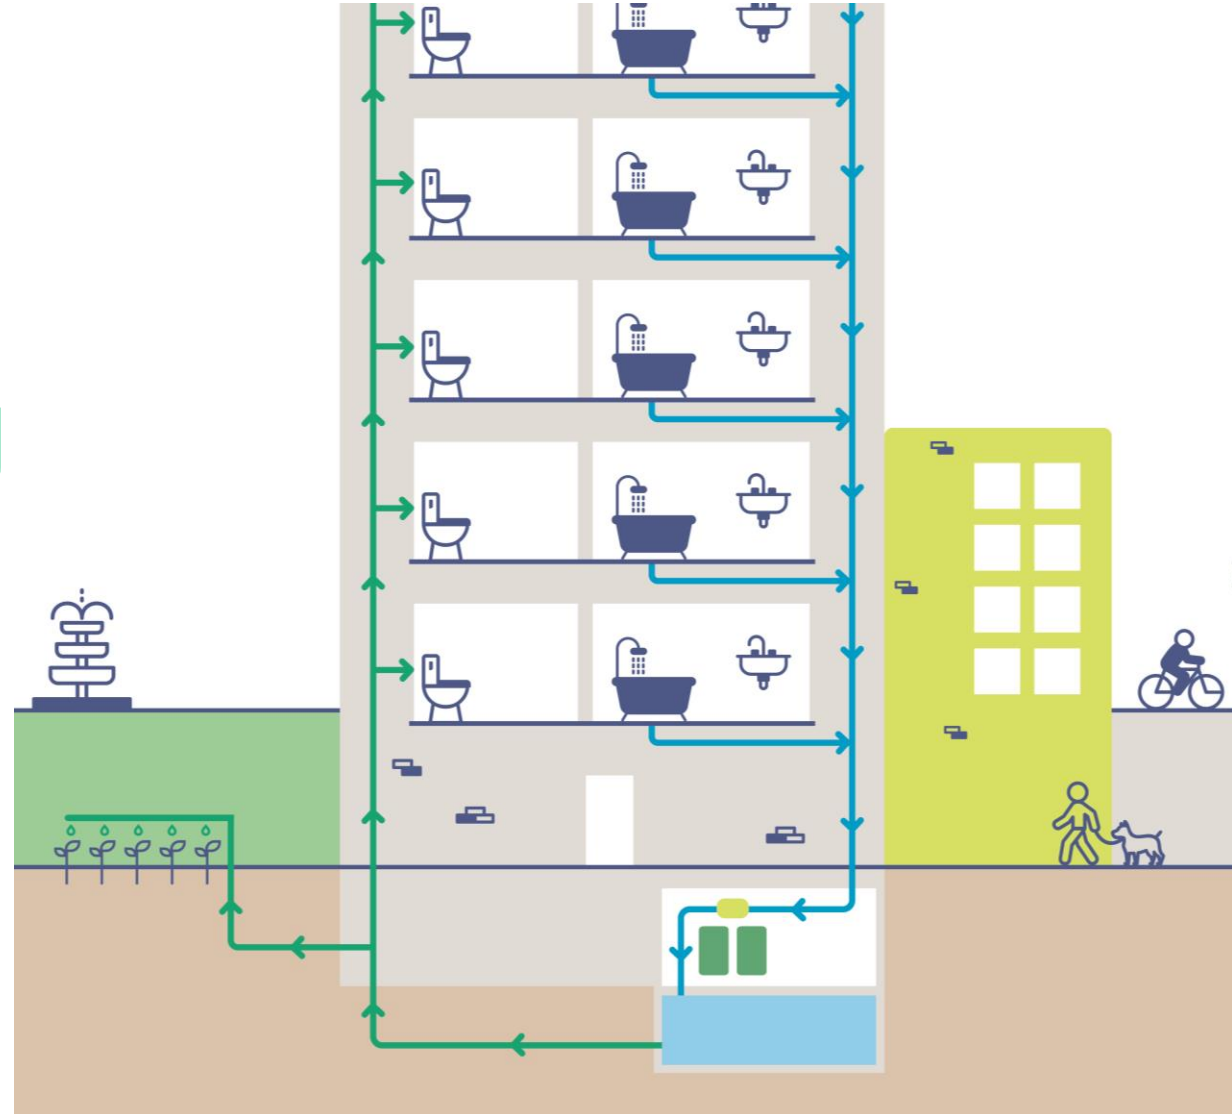


ÍNDEX

1. Resultats de la enquesta en la plataforma decidim.barcelona
2. Altres aportacions




1. RESULTATS DE LA ENQUESTA EN LA PLATAFORMA DECIDIM.BARCELONA

Consideres que el desenvolupament de l'Ordenança d'aprofitament de les aigües grises (a partir d'ara OAG) pot fer reduir el consum d'aigua potable de Barcelona?

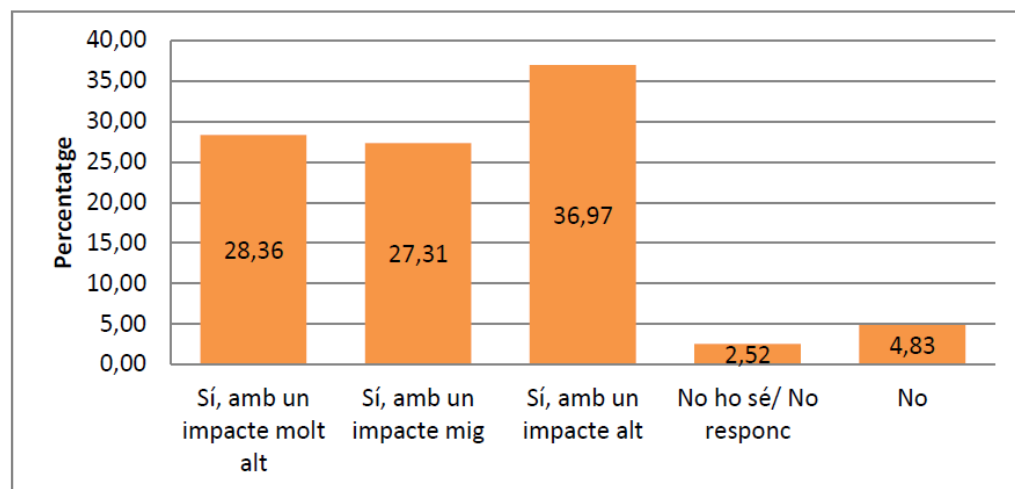


En el cas que edificacions existents privades volguessin instal·lar de forma voluntària aquests sistemes, consideres adequat que es subvencioni amb diner públic aquesta iniciativa privada, que repercuteix en un estalvi general d'aigua per preservar a l'abastament de la població?

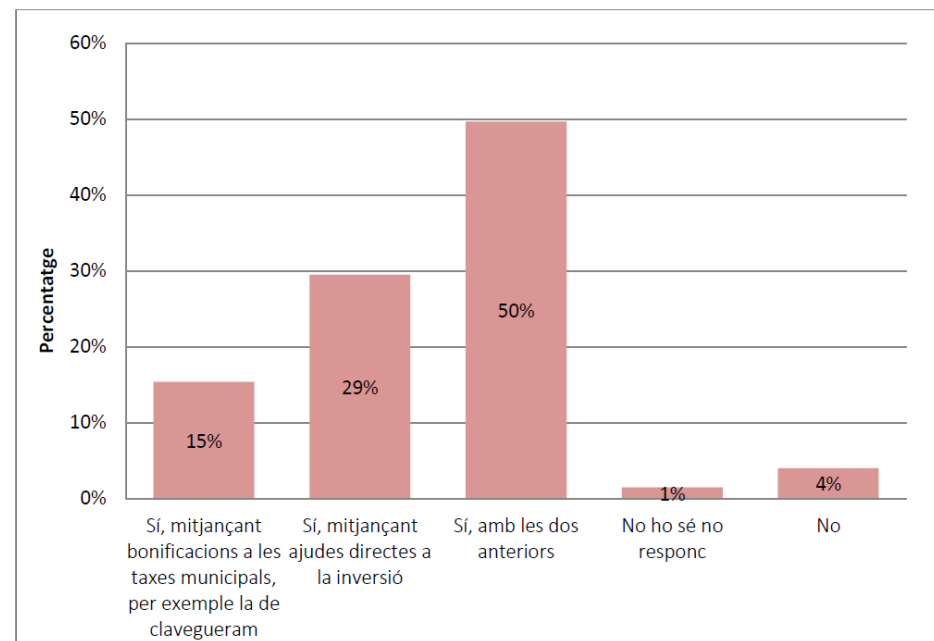




1. RESULTATS DE LA ENQUESTA EN LA PLATAFORMA DECIDIM.BARCELONA

L'àmbit d'aplicació de l'OAG són els edificis de nova construcció i grans rehabilitacions. Serà obligatori per a edificis amb 16 o més habitatges, i qualsevol activitat amb més de 500 m³/any d'aigua consumida a les dutxes o banyeres, com poden ser els hotels, activitats esportives, centres de treball, entre d'altres, en noves construccions i grans rehabilitacions. Consideres que també s'hauria d'obligar en edificis ja construïts que siguin grans consumidors d'aigua, per a incrementar l'estalvi d'aigua potable?

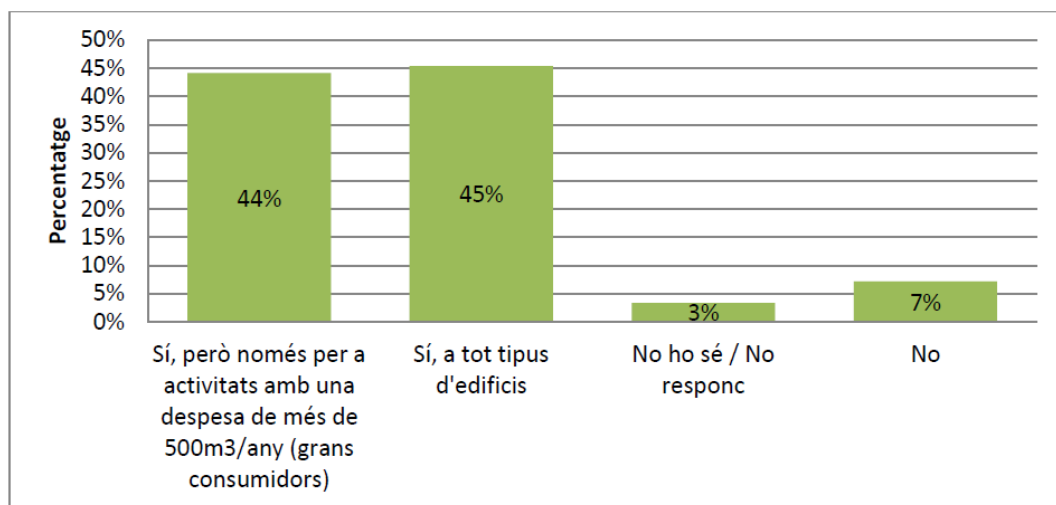

En el sector domèstic, l'aprofitament de les aigües grises requereix d'un esforç per part de la comunitat de veïns/veïnes en la inversió, en l'existència d'un espai específic per a l'emmagatzematge i tractament de les aigües grises, d'un comportament ambiental responsable en l'ús de l'aigua, en la necessitat de contractar una empresa de manteniment. Aquest esforç però, té uns beneficis per als propis veïns/veïnes ja que és un sistema que estalvia aigua i recupera la inversió; i és també beneficiós per tota la ciutat, perquè s'aconsegueix estalviar un volum del 30% de l'aigua potable que consumiria aquesta comunitat de veïns. Quines consideres que són les dificultats que es poden tenir en el sector domèstic per implantar l'OAG en noves edificacions i grans rehabilitacions de 16 o més habitatges?

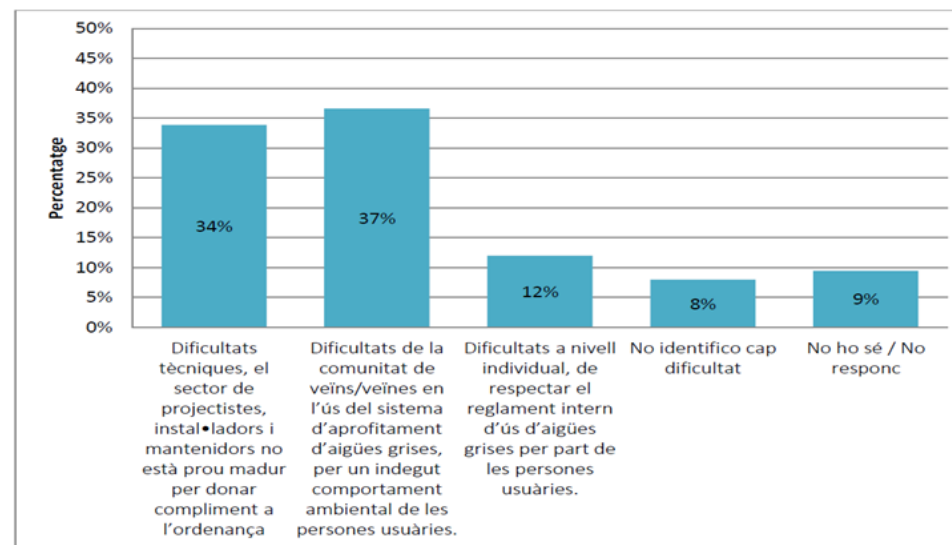




2. ALTRES APORTACIONS

Durant les sessions de participació es van agrupar els comentaris en 31 propostes o peticions. També es va rebre una única aportació de la consulta prèvia, feta per AEOPAS.

Alguns d'aquests comentaris fets durant les sessions es van complementar i desenvolupar més en profunditat en textos que van arribar posteriorment, fins a donar un total de 76 propostes a analitzar.

Els escrits que analitzaven en profunditat la proposta d'Ordenança provenien de:

- ABEMGCIA
- ACO REMOSA
- AQUA España / AQUA Resmat
- ASPB
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
- UAB

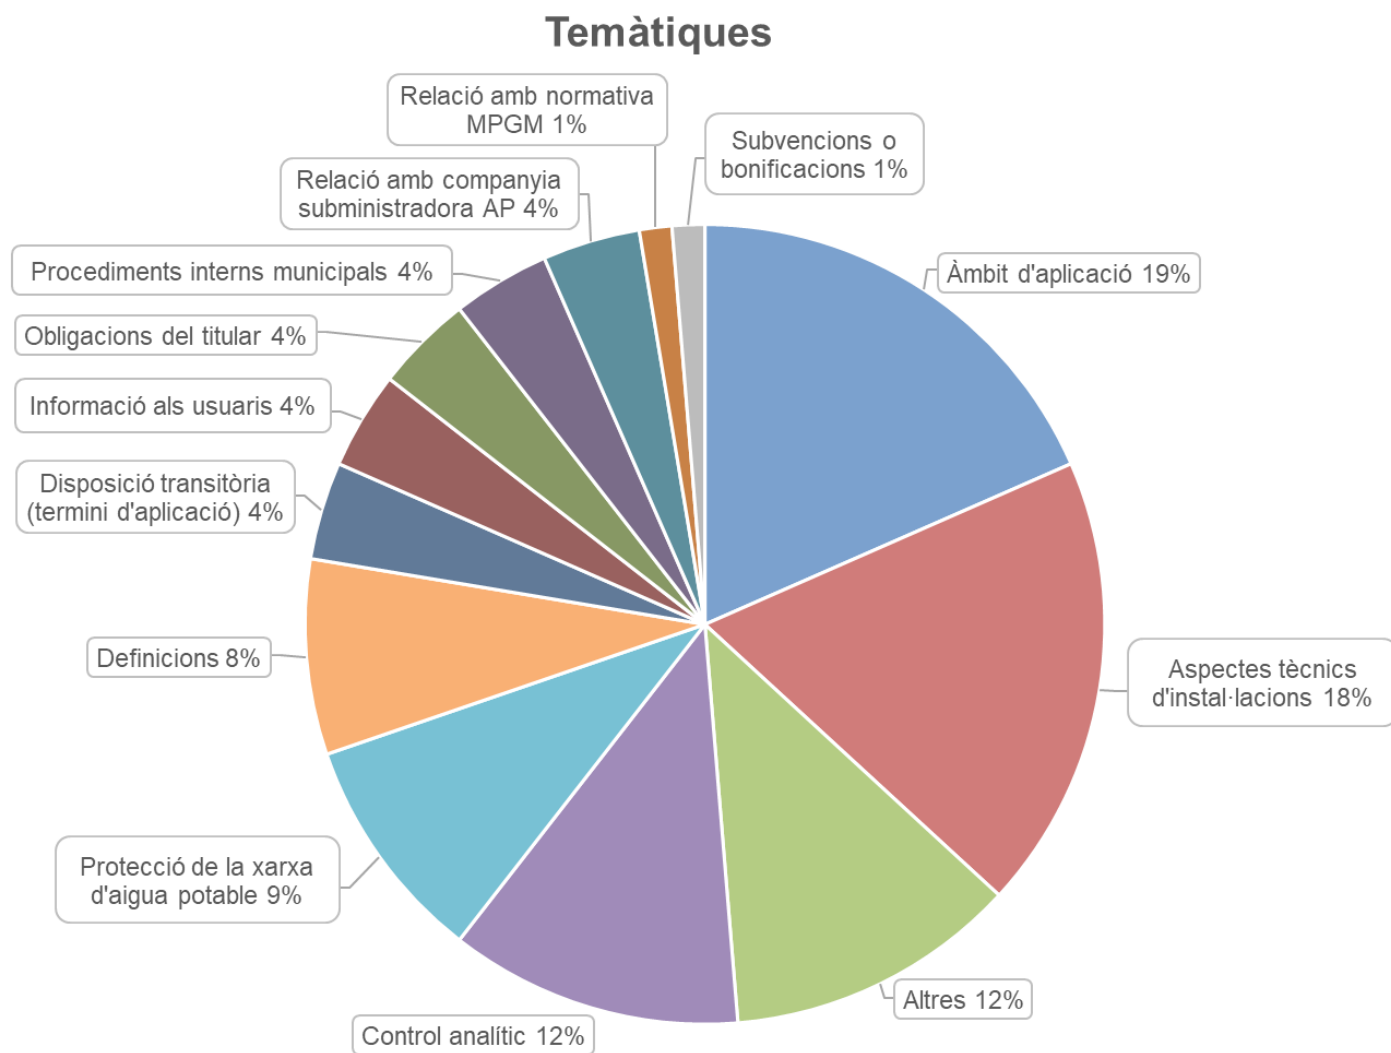



2. ALTRES APORTACIONS

Les propostes acceptades han permès millorar el text normatiu i matisar alguns conceptes per evitar confusions d'interpretació o aplicació.

Les propostes en avaluació fan referència a l'àmbit d'aplicació que es fixarà una vegada rebut l'estudi d'avaluació d'impacte econòmic i propostes a valorar amb altres Gerències municipals.

Les propostes desestimades fan referència a temes que els estudis previs ja indiquen contraproductius com per exemple incorporar l'aigua de rentamans en els sistemes de tractament o no incorporar control analític.

Altres propostes excedeixen les competències de l'Ordenança com per exemple fixar preus relacionats amb el manteniment o incorporar altres temes d'estalvi d'aigua.

